



SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH CÀ MAU
TRUNG TÂM KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ - QUAN TRẮC TN&MT

Địa chỉ: Lô C7, đường Tôn Đức Thắng, khóm 8, phường 5, TP. Cà Mau.
Điện thoại: 0290 3816817



VIMCERTS
188

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

- Tên khách hàng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CBTS XNK MINH CƯỜNG**
- Địa chỉ : **Ấp 3, xã Tắc Vân, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau**
- Loại mẫu : **Nước thải**
- Số lượng : **01 mẫu**
- Ngày nhận mẫu : **26/9/2024**
- Ngày trả kết quả : **07/10/2024**
- Kết quả thử nghiệm:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kết quả 24.6391.NT.01	Phương pháp thử nghiệm
01	pH	-	7,93	TCVN 6492:2011
02	TSS	mg/L	32	TCVN 6625:2000
03	BOD ₅	mg/L	3,6	TCVN 6001-1:2008
04	Nhu cầu oxy hóa học (COD)	mg/L	11,2	SMEWW 5220C:2017
05	Amoni (NH ₄ ⁺ tính theo N)	mg/L	0,52	SMEWW 4500-NH ₃ .B&F:2017
06	Clo dư	mg/L	0,03	HDCV/ĐN-H08
07	Tổng N	mg/L	< 10	TCVN 6638:2000
08	Tổng P	mg/L	0,11	TCVN 6202:2008
09	Dầu, mỡ động thực vật	mg/L	KPH (MDL = 0,3)	SMEWW 5520B&F:2017
10	Coliforms	MPN/ 100mL	1,1x10 ³	SMEWW 9221B:2017

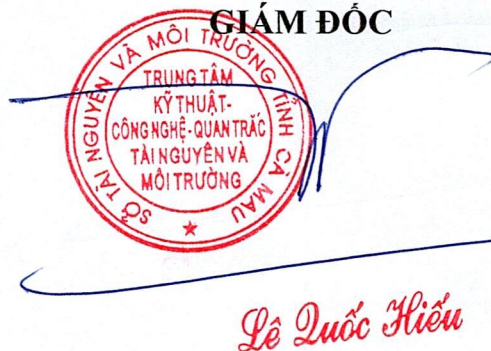
Ghi chú:

- 24.6391.NT.01: Nước thải tại vị trí đầu ra HTXLNT của Công ty Cổ phần CBTS XNK Minh Cường.
- "MDL": Giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích; "KPH": Không phát hiện.
- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử
- Kết quả thử nghiệm của phiếu kết quả này được thực hiện bởi nhà thầu phụ Vimcerts 292.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm.

TRƯỞNG PHÒNG QT&PT


Nguyễn Hoàng Việt

GIÁM ĐỐC


Lê Quốc Hiếu